Courbes comparatives suivant le type de fluide

Accès général

Climatisation au plafond

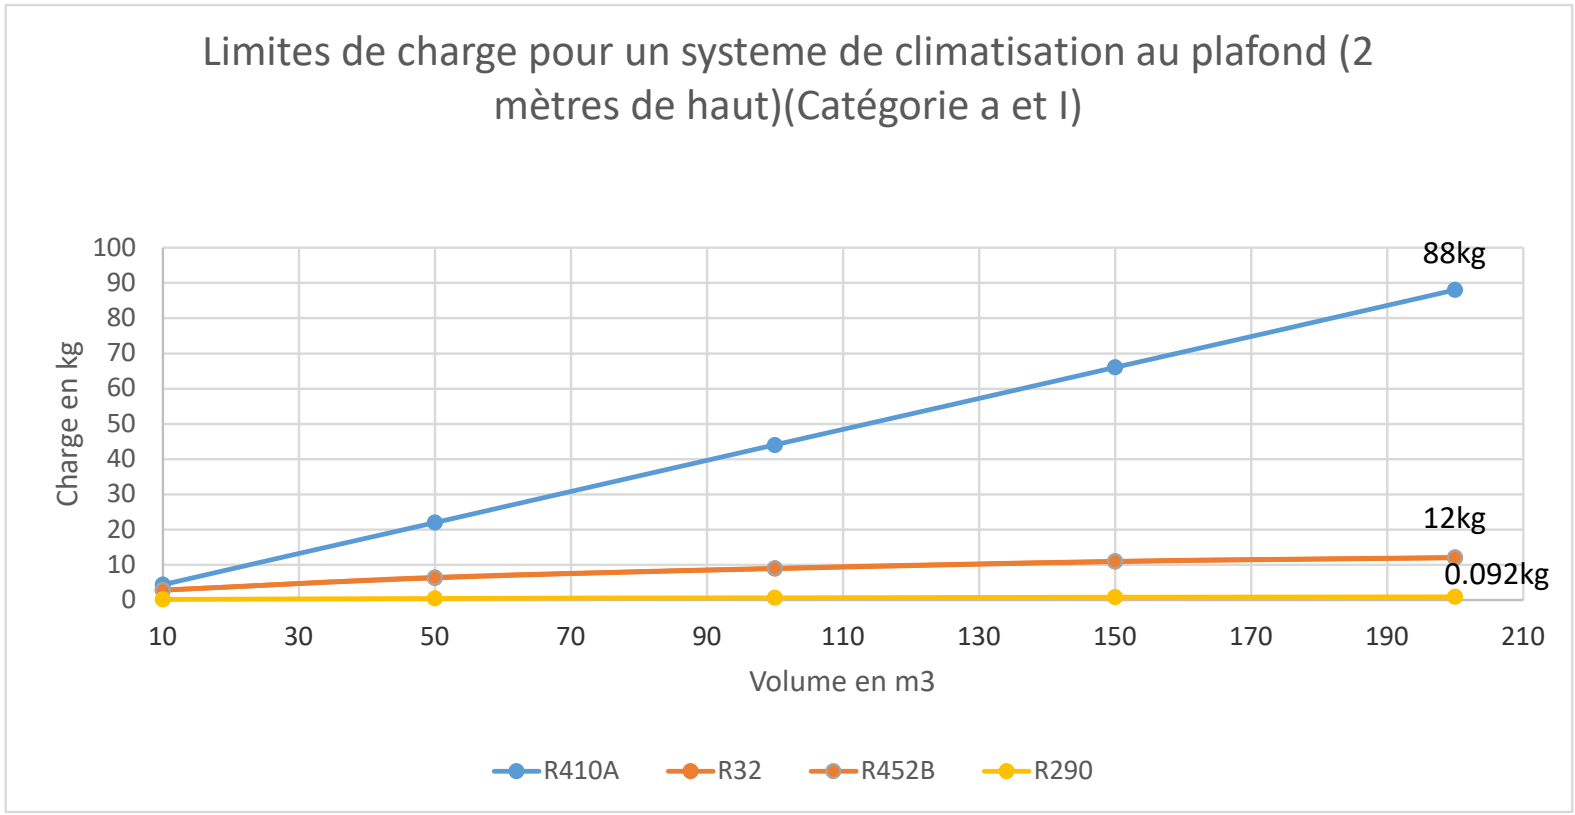

Nota : cette présentation ne traite pas de l'ensemble des éléments spécifiés dans la norme EN 378 et ne peut garantir une conformité avec celle-ci

Informations non contractuelles – Se référer à la norme disponible sur www.boutique.afnor.org

Comparaison de fluides suivant le type d'installation

Pour une installation de confort, installée au mur, située dans un espace de 50m³ pour 20m², occupé par des installations de couchage (catégories a et l)		
Fluide	**Limite concernée:**	**Charge maxi en kg**
R-290 (A3)	inflammabilité	0,34
R-455A (A2L)	Inflammabilité	6,9 ou 84 avec 2 mesures de sécurité
R-32 (A2L)	Inflammabilité	4,6 ou 59,9 avec 2 mesures de sécurité
R-452B (A2L)	Inflammabilité	4,66 ou 60,5 avec 2 mesures de sécurité*
R-410A (A1)	Toxicité	22 ou sans restriction si 2 mesures de sécurité

mesures de sécurité possibles

Uniquement si fluides A1 ou A2L

- Ventilation mécanique
- Ventilation naturelle
- Alarmes
- Vannes d'isolement
- Agencements salle occupée

* en attente confirmation valeur LFL selon norme EN 378

Nota : cette présentation ne traite pas de l'ensemble des éléments spécifiés dans la norme EN 378 et ne peut garantir une conformité avec celle-ci

Informations non contractuelles – Se référer à la norme disponible sur www.boutique.afnor.org

© climalife I 09/04/2020