

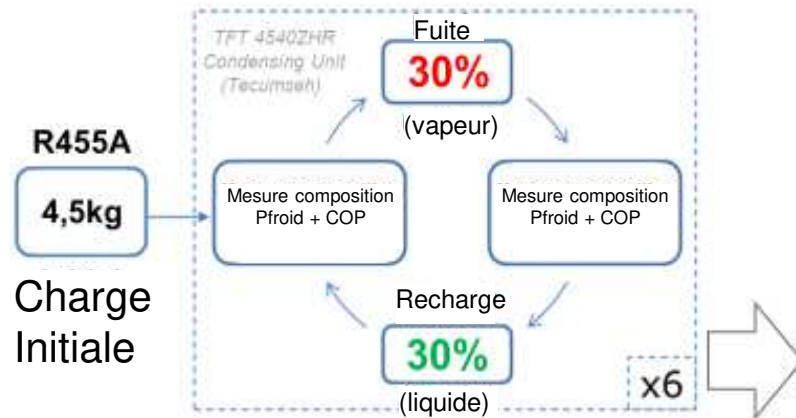


Est-il impératif de vidanger toute l'installation en cas de fuite ?

Etude de distillation du R-455A (CETIM/CNAM)

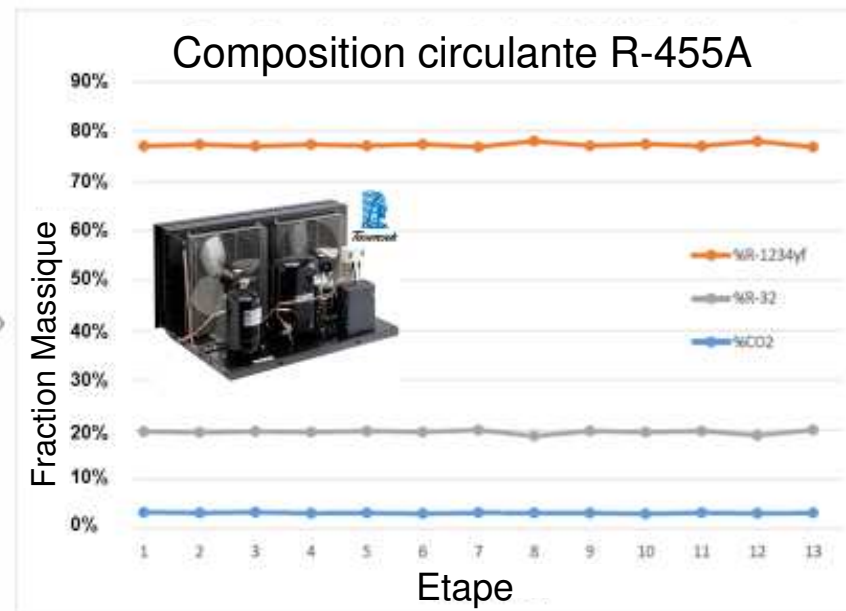

Composition en circulation mesurée par Spectrométrie IR



Solstice® L40X : pas de détitrage observé après 6 fuites / recharge