

Caractérisation de la zone - Emplacement de l'unité de condensation

- Les normes de produits EN-60335 et la norme générique EN-378 définissent l'utilisation des fluides inflammables sans imposer le respect de la directive ATEX dans le cas d'une installation en dehors de la zone ATEX.
- Le système de compression de vapeur n'est pas la cause des zones ATEX (compresseur).

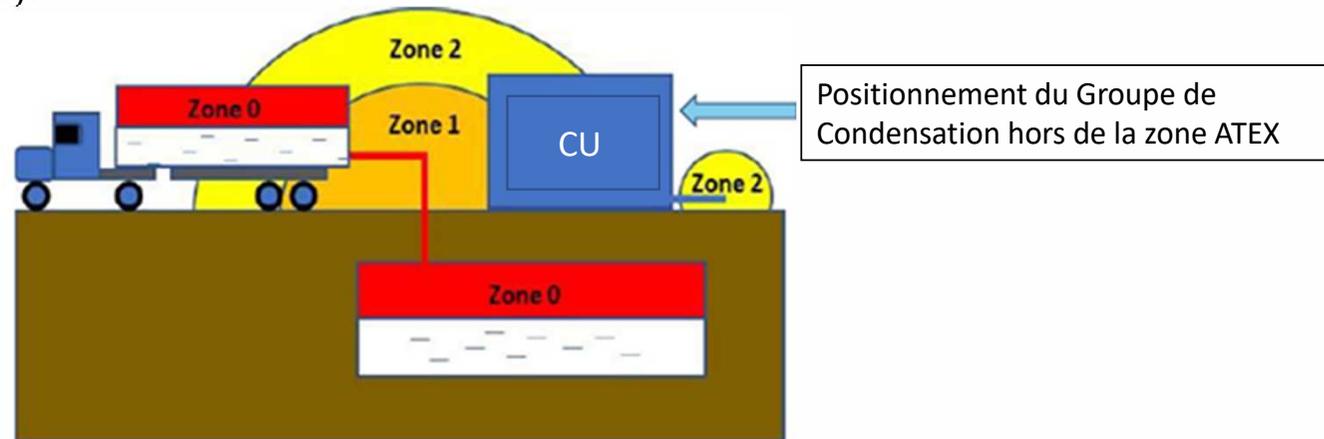


Illustration – source ASERCOM

**Les produits TECUMSEH sont conçus conformément à ces normes de produits.
Le risque de fuite est minimisé par la conception.**